

WEBEASY SERVER ACCU SET VERVANGEN.

De accu set van een Webeasy server type NPM2 of NPM6 gaat ca 3 jaar mee.
Als de regelaar erg warm is zal dit korter zijn.

In de alarm tabel van de regelaar wordt aangegeven dat de accu slechter wordt en vervangen dient te worden. (PowerMonitoringService)

Beschrijving	Notitie
NPM-BATT 12V NiMH (Nickel Metal Hydride) accu set met aangesloten bedrading en steker tbv Webeasy server aansluiting.	De accu set mag alleen vervangen worden nadat de webeasy regelaar spanningsloos gemaakt is. Voordat de accu set vervangen wordt dient u een backup van het systeem te (laten) maken. Dit kan dmv een hiervoor geschikt software pakket bv NiagaraAX workbench tool. De nieuwe accu set heeft ca 18 uur nodig om volledig geladen te zijn en weer de benodigde capaciteit heeft voor backup bij spannings uitval.

Pakket inhoud.

De accu set bestaat uit;

- Een NPM-BATT
- Bindbandje
- Document webeasy accu set vervanging

Benodigd gereedschap.

De accu set kan eenvoudig gemonteerd worden met een ty-rap bindbandje. De oude set zal eerst gedemonteerd dienen te worden.

- Zijknijptang of schaar

Werkwijze.

Maak een **backup** van het systeem.

Maak de regelaar spanningsloos en wacht tot de lampjes doven.



Demonteer het kapje van de regelaar.

Druk hiervoor de lipjes rechts en links op het kap je in en trek deze naar u toe.

Knip het bandje van de oude set door en verwijder de set.

Bevestig het nieuwe bandje en plaats de nieuwe accu set. Trek het bandje aan.

Figure 1 NPB-BATT assembly.

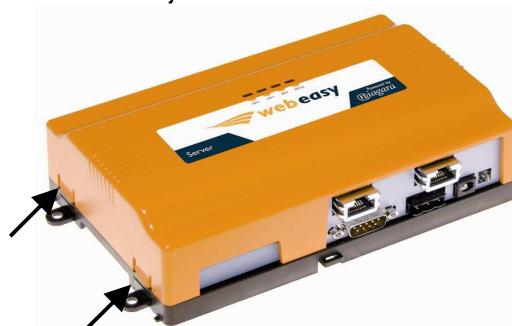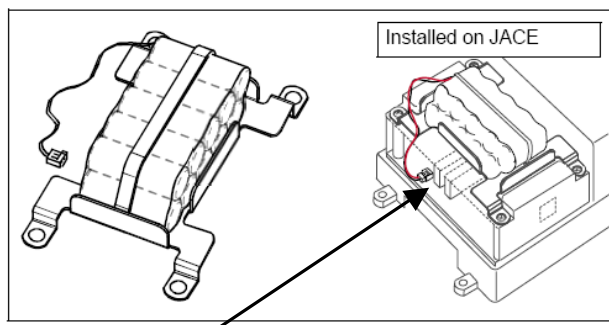

Indrukken

Steek het stekertje in de aansluiting, bevestig de kap en herstel de spanning.

Accu set.

De oude accu set dient u bij het chemisch afval of recycle bedrijf te brengen.